



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010302806958

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关

TGHX3ES-125P/12M; Ui: 1600V; Uimp: 8kV; Ue: DC1500V; Ie: 125A; Ith: 180A; Icw: 1.5kA/1s; Icm: 2kA; 使用类别: DC-PV2; 接线方式: 12P 外形; 外壳防护等级: IP20 (操作面); 型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 27 日 有效期至: 2030 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2025010302806958

证书附页: 第 1 页 共 1 页

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
| TG  | H   | X   | 3   | E   | S-  | 125 | P   | /   | 12   | M |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |   |

- (1)TG: 企业特征代号  
(2)H: 隔离开关  
(3)X: 旋转式开关  
(4)3: 设计序号  
(5)E: 电操款  
(6)S: 上板焊接款  
(7)125: 额定电流 (A)  
(8)P: 光伏应用领域  
(9)12: 开关层数  
(10)M: 安装方式: M: 面板安装

接线方式: 三正共负和三负共正

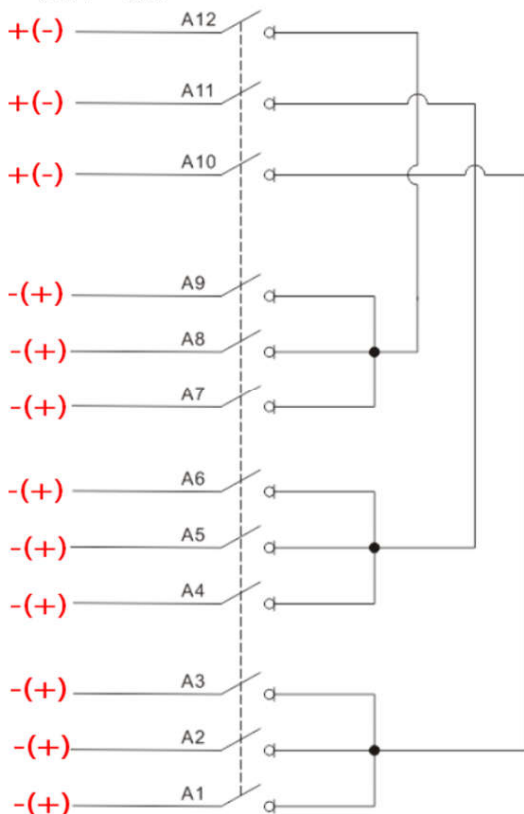

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司